


附件：二甲硅油药用辅料标准草案公示稿

二甲硅油拟修订内容对比表

《中国药典》2020 年版四部二甲硅油	拟修订为	修订说明
本品的红外光吸收图谱应与对照图谱（光谱集 10 图）一致，750~850 cm^{-1} 范围内的吸收峰可忽略不计。	本品的红外光吸收图谱（ATR 法）应与对照图谱（附图）一致（通则 0402）。	在《中国药典》中直接附红外光吸收对照图谱，便于标准执行。
/	附图：药用辅料二甲硅油红外光吸收对照图谱	

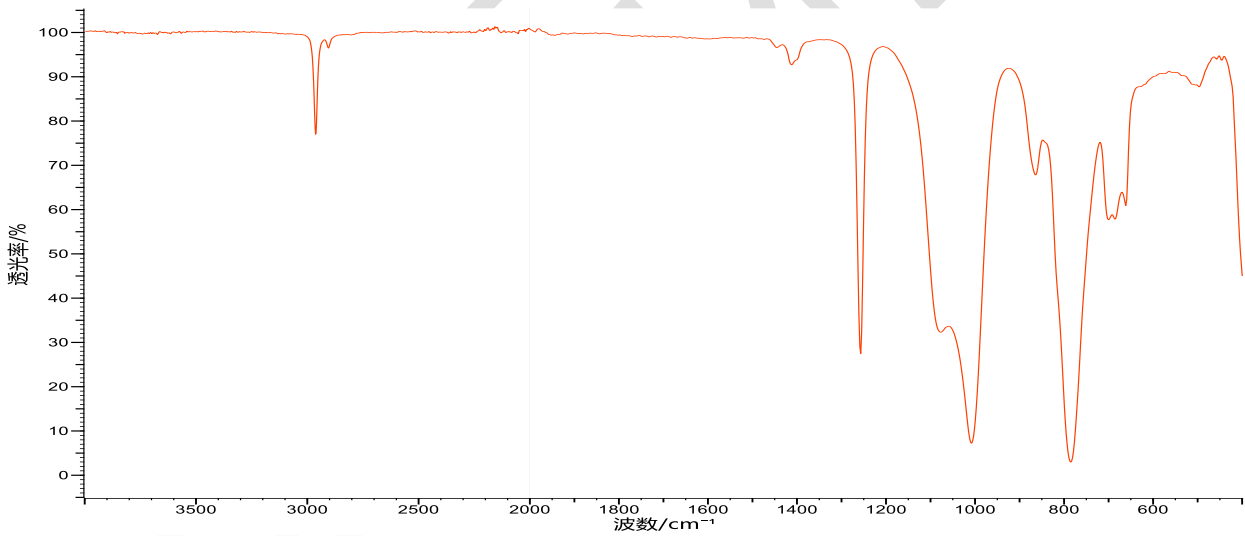

起草单位：辽宁省药品检验检测院
复核单位：湖南省药品检验检测研究院